




圧カスイッチ  
(流水検知装置)


流量計  
(ポンプ試験用)

屋上ポンプ室及び受水槽

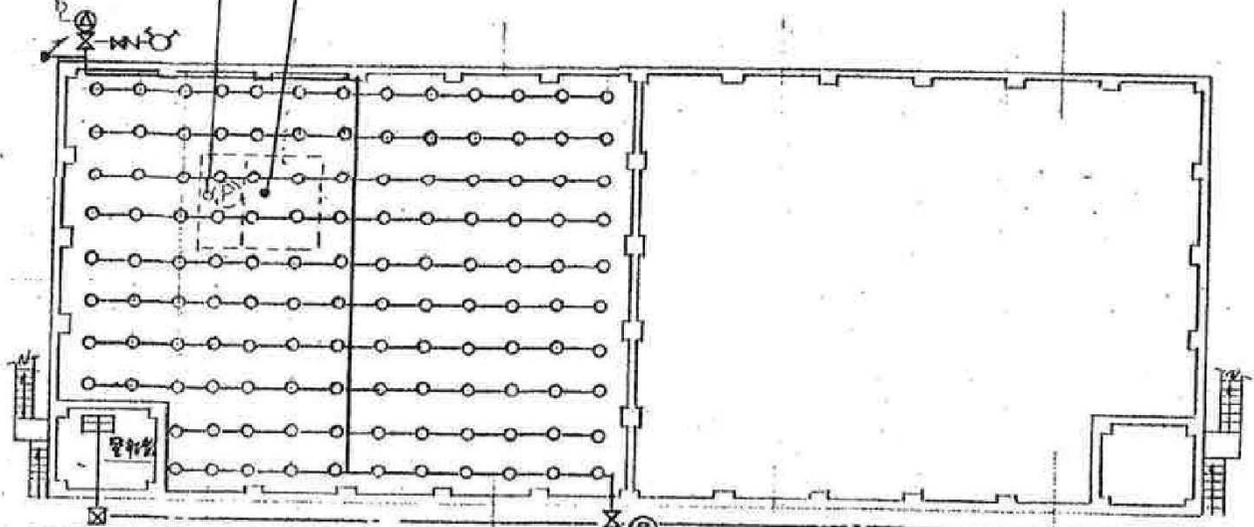

2 B スプリンクラー消火設備

スプリンクラー消火設備

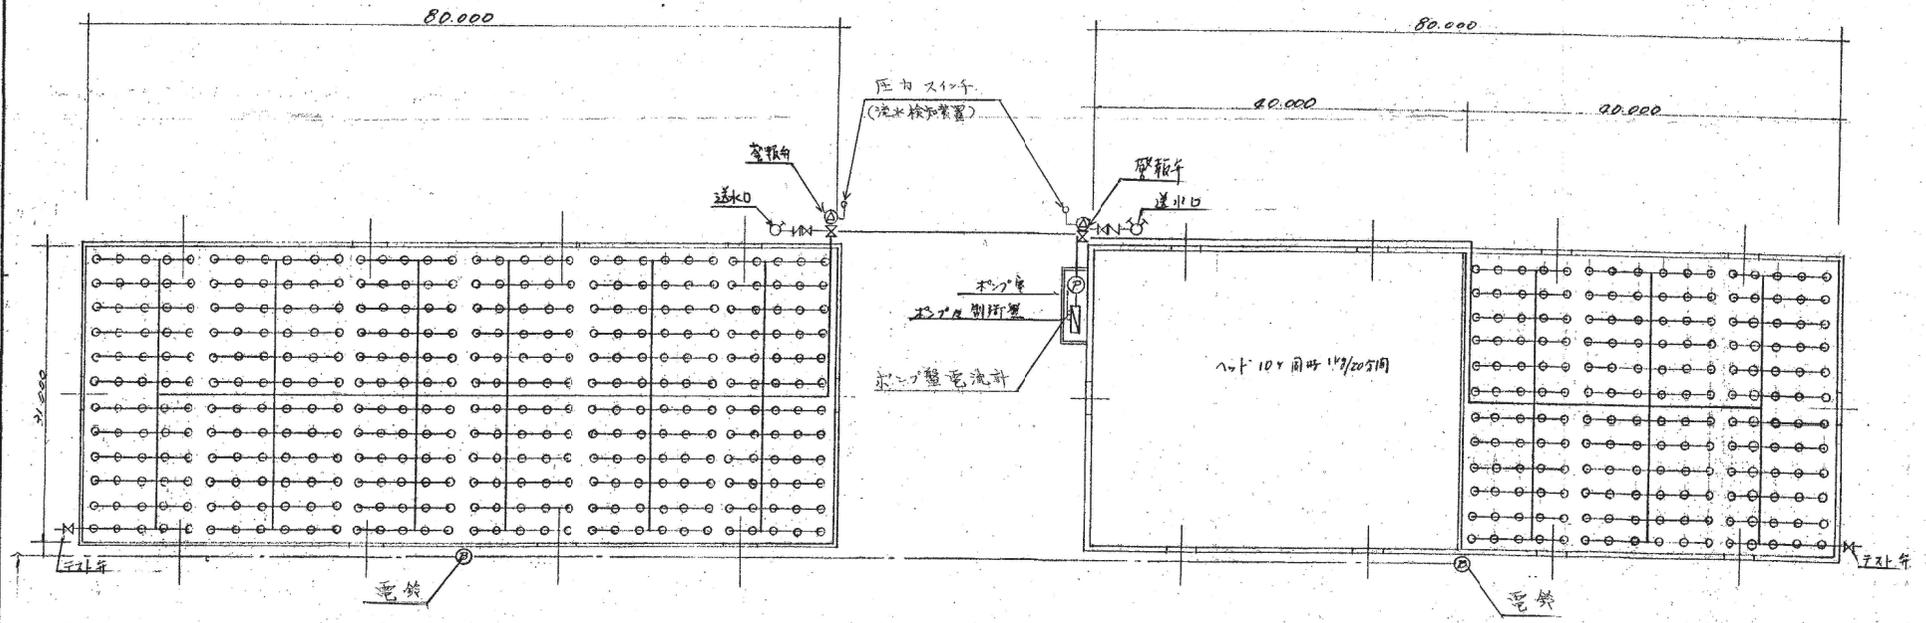

ZC 棟  
 スプリンクラー警報機  
 警報機+1信号実行機  
 検知器表示警報機+1明初

スプリンクラー-ホット 川本製作所 型式 KT 700 X 25-MN 541.2  
 100 x 900<sup>2</sup> x 400 x 150W 製造番号 1802016  
 制御盤 川本製作所 型式 ECP-15 NF-20A  
 AC200V NFW 4H.POR  
 警報機+1 (減水警報) 付ホタル型層外設置  
 E-2- AC200V NFW 4P 明音響  
 (200V 4P 120PFM)  
 TYPE ED70-WNRV 540.12  
 スプリンクラー-ハット CP 2764 476.10


屋外機 地下式 92m<sup>2</sup> 層内機+層外機  
 検知機 100L (スプリンクラー-10x10間時取水量119/205間)  
 性能試験装置+1進(配管角 圧力100L型)  
 起動方法 圧力水タンク圧力スイッチ 3.3g/ON 4.0g/OFF  
 スプリンクラー警報機+1警報機+1V ZC棟ZD棟  
 停止方法 警報機+1の表示器の警報機+1を復帰後  
 ホタル型制御盤の停止ボタンを押す  
 通常減水+1が起動の場合 4.0g以上で自動停止

ZD 棟  
 2C2D スプリンクラー-消火設備

木造 川井製作所 XT-806 (60007)  
 800x200x1100x11KW 4.4.  
 鋼桁型 川井製作所 EC8-11 No.Pot  
 AC200V 11KW 4F 2FA  
 E-9- 鋼表巻 ED70-4URY 40.2  
 AC200V 11KW 4F 1200rpm  
 200V 2FA 1200rpm.


E-1 圧力 17 6.7 28A  
 24時間 4.4 44A  
 12 2.6 20A

回転灯

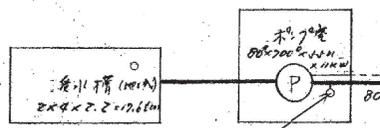

流量計  
 (ホ-ン試験用)

流量計 100x200  
 No. 11111. 圧 65A

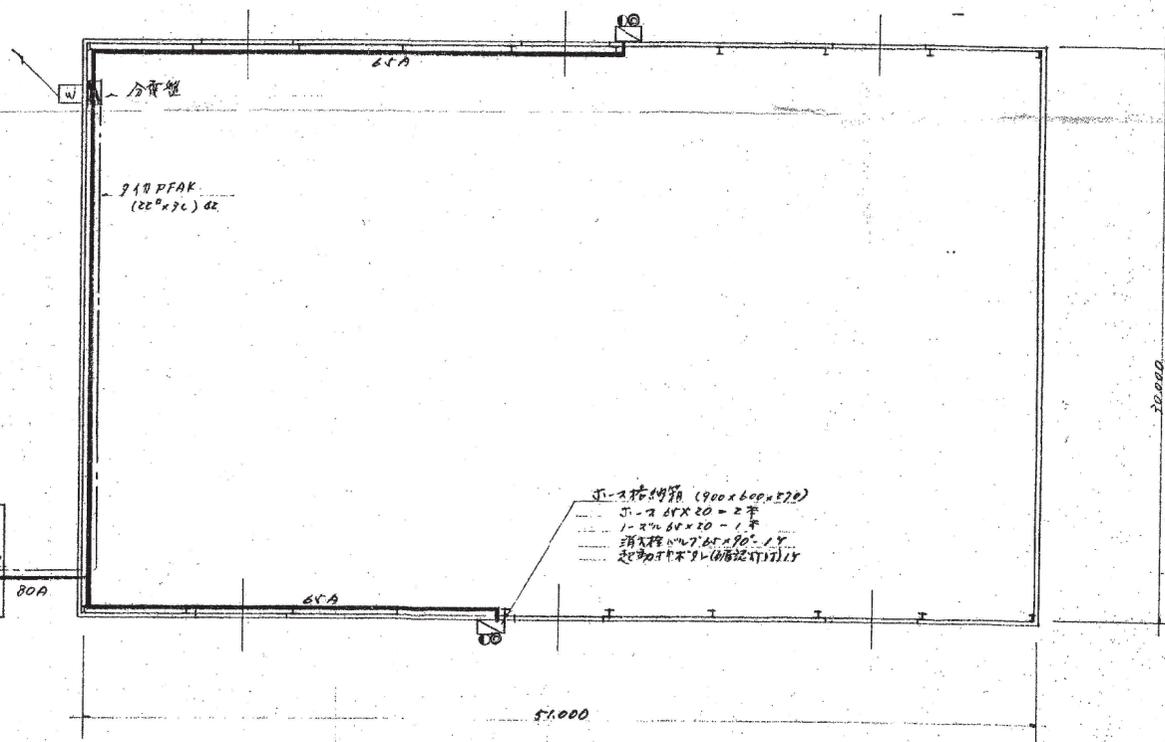

G. 屋外消火栓設備